



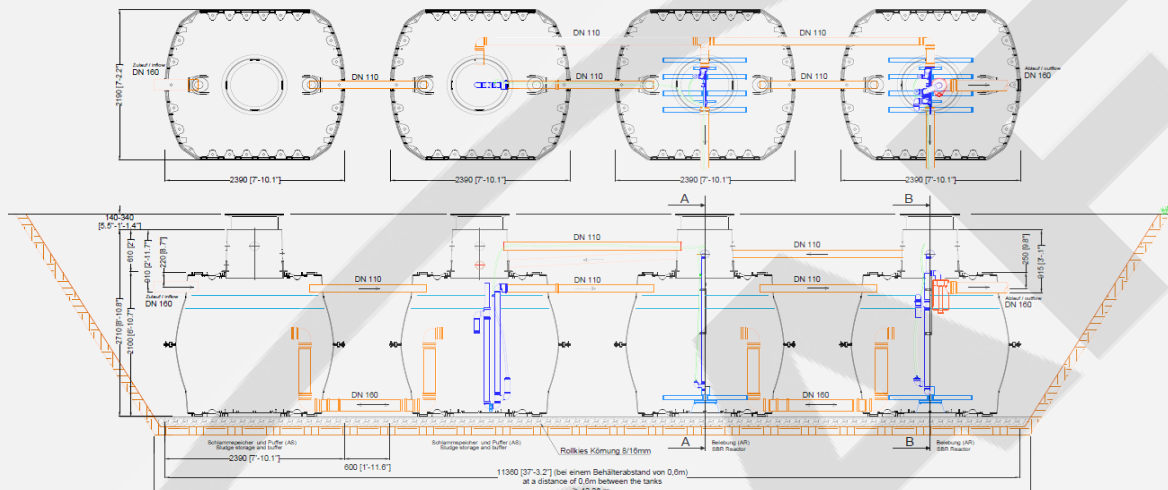

Depuradora OneAdvanced 60HE

Código A90010

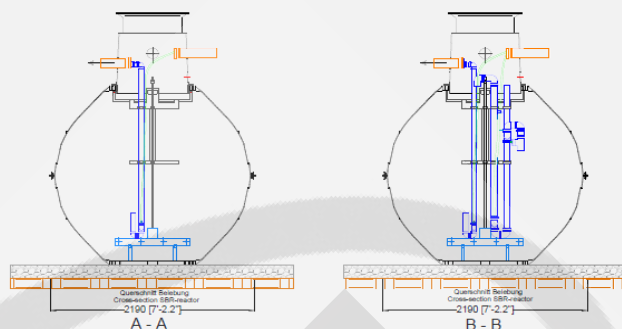

DATOS TÉCNICOS

Habitantes equivalentes (HE)	60
Volumen total depuradora	26000 L
Caudal máximo de tratamiento	9000L / día
Número de depósitos	4
Medidas de cada depósito (LxAxh)	2390 mm x 2190 mm x 2850-3050 mm
Peso de los depósitos	1060 kg
Modelo de la unidad de control	KLcontrolIM
Modelo del compresor	2 x HP200
Consumo del compresor	0,42kW (230V)
Horas de funcionamiento del compresor	11,3 h / día

INCLUYE

4 depósitos Carat 6500L
4 cúpulas maxi + 4 cubiertas telescópicas transitables por peatones
Cámara de separación de grasas y desbaste de más de 1000L
Unidad de control con pantalla LCD a color
Unidad de elevación y extracción de aguas depuradas
Arqueta toma de muestras integrada bajo la cubierta del depósito
2 x 10m manguera 19mm
4 x 10m manguera 13mm
Difusores de aire tubulares
Anillas para la elevación de los depósitos

RENDIMIENTOS DEPURADORA

PARÁMETRO	REDUCCIÓN	VALOR DE SALIDA
DBO ₅	96,0%	12 mg/L
DQO	92,0%	51 mg/L
SS	95,0%	20 mg/L
N _{tot}	57,0%	24 mg/L
NH ₄ N	66,0%	12 mg/L
P _{tot}	53,5%	3,8 mg/L

CERTIFICADOS

	UNE EN 12566-3
	PIA2011-141B15.e

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD
COMPROBACIÓN VISUAL DE LA TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA EN BUSCA DE POSIBLES OBSTRUCCIONES	MENSUAL
COMPROBACIÓN VISUAL DEL AGUA DEPURADA (PRESENCIA DE LODO, TURBIDEZ, OLOR...)	MENSUAL
LECTURA DEL CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONTROL	MENSUAL
EXTRACCIÓN DE LOS LODOS SEDIMENTADOS	ANUAL - o cuando se llegue a 900ml/L de fangos en probeta de 1000ml
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE DEL COMPRESOR	SEMESTRAL
COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR, DIFUSORES Y ELECTROVÁLVULAS	SEMESTRAL

Información técnica - 03/2024
Todos los datos mostrados tienen una
tolerancia de aprox. +/- 3,0 %
Sujeto a modificaciones técnicas

GRAF IBERICA
Tecnología del Plástico S.L.U
Pol. Ind. Casa Nova
c/Puigcerdà, 6
E-17181 Aiguaviva

info@grafiberica.com
www.grafiberica.com
Tel. : +34 972913767
Fax. : +34 972913766